



Испытательный центр «МЦК-испытания»
Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный Центр качества в строительстве»
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)
 249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а
 ☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66
 E-mail: mck@stroyinf.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.



Утверждаю

Руководитель испытательного центра

Т.Н. Гудзь

2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13/2019
(28.02.2019)

Наименование продукции	Блоки дверные деревянные, облицованные защитно-декоративным покрытием (межкомнатные и для санузлов)
Код ОКПД2	16.23.11.130
Код ТН ВЭД	4418 00 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	475-2016
Заявитель	ОАО «Лесплитинвест»
Адрес заявителя	Россия, 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Инженерная, дом 13
Изготовитель продукции	ОАО «Лесплитинвест»
Адрес производства	Россия, 188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Инженерная, дом 13
Акт отбора образцов	от 13.02.2019 № 05-3561/7
Описание продукции (идентификация)	1. Блок дверной деревянный, межкомнатный, без порога, распашной, правого открывания, с уплотнителем в притворе, сечение коробки 70x 28 мм, полотно общей толщиной 40 мм, с заполнением: каркас полотна из МДФ, плита ДВП толщ. 3.3 мм, облицованная защитно-декоративным покрытием, сотовый бумажный наполнитель, фурнитура FUARO, габаритные размеры 2000x800 мм 2. Блок дверной деревянный, для санузлов, с порогом, распашной, левого открывания, с уплотнителем в притворе, сечение коробки 70x 28 мм, полотно общей толщиной 40 мм, с заполнением: каркас полотна из МДФ, плита ДВП толщ. 3.3 мм, облицованная защитно-декоративным покрытием, сотовый бумажный наполнитель, фурнитура FUARO, габаритные размеры 2000x600 мм
Начало испытаний	19.02.2019
Окончание испытаний	28.02.2019
НД на методы испытаний	ГОСТ 475-2016, ГОСТ 26892-86, ГОСТ 24033-80
Результаты испытаний	Приведены в приложениях 1 - 2 на 6 листах (с 3 по 8)
Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»	

ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Адрес лаборатории: Российская Федерация, 249010, Калужская область,
Боровский район, деревня Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, д. 15

Средства испытаний	Стенд для механических испытаний блоков оконных и дверных и их элементов №01-2018, инв.№ 185, 2018г.; динамометр типа ДПУ-0,5-2, инв.№ 6, 1970г, рулетка металлическая измерительная инв.№51,2004г.; штангенциркуль инв. № 38, 2015 г.; щупы инв.№129,2009г.; линейка металлическая инв.№79,2010г.; угольник поверочный, инв.№ 25,2010г.; мешок с песком массой 5 кг, металлический шар массой 2 кг;
Цель испытаний	Сертификационные испытания
Заключение лаборатории	Испытанные образцы соответствует требованиям ГОСТ 475-2016 по испытанным показателям

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении 21 °С,
влажность воздуха в помещении 55 %

АНО "МЦК"
Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Любого, д. 9 А

249038



Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приложение 1

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок дверной деревянный, межкомнатный, без порога, распашной, правого открывания, с уплотнителем в притворе, сечение коробки 70х 28 мм, полотно (ДПГ) общей толщиной 40 мм ДМ 1Рп 20х8 Г ПрБ Мд2 ГОСТ 475-2016	ДМ.01	Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна, Н	ГОСТ 475-2016 п. 5.2.2, таблица 2	Не менее 800	ГОСТ 24033-80 п. 2.2	800 работоспособность не нарушена, геометрические размеры в пределах допустимых отклонений	Соответствует классу МД3
	ДМ.01	Статическая нагрузка, действующая перпендикулярно плоскости полотна, Н	ГОСТ 475-2016 п. 5.2.2, таблица 2	Не менее 300	ГОСТ 24033-80 п. 2.3	300 работоспособность не нарушена, геометрические размеры в пределах допустимых отклонений	Соответствует классу МД3

АНО "МЦК"
Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Любого, д. 9 А
249038



249038 Т.Н.

Продолжение приложения 1


1	2	3	4	5	6	7	8
Блок дверной деревянный, межкомнатный, без порога, распашной, правого открывания, с уплотнителем в притворе, сечение коробки 70х28 мм, полотно (ДРГ) обшей толщиной 40 мм ДМ 1Рп 20х8 Г ПрБ Мд2 ГОСТ 475-2016	ДМ.01	Сопротивление удару твердым телом по полотну с 2-х сторон грузом массой 2 кг (в центр полотна и по углам) с энергией удара не менее 3 Дж	ГОСТ 475-2016 п. 5.2.2 таблица 2, п. 7.4.1	Диаметр повреждения от удара не более 2 мм, глубины 1,5 мм	ГОСТ 475-2016	Диаметр повреждения менее 2 мм. Работоспособность не нарушена, геометрические размеры в пределах допустимых отклонений	Соответствует классу МД 2

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Инженер испытательной лаборатории

А.И. Гетманский

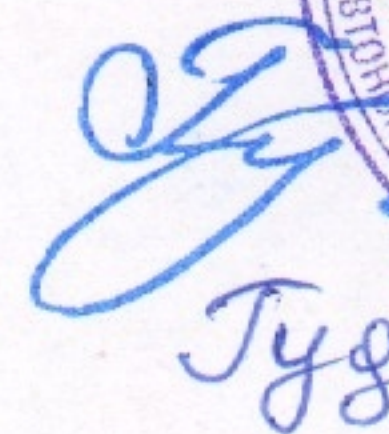

АНО "ИЦК"

Калужская обл., г. Обнинск

ул. Лыбного, д. 9 А

24903

Приложение 2

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок дверной деревянный, для санузлов, с порогом, распашной, левого открывания, с уплотнителем в притворе, сечение коробки 70х28 мм, полотно (ДПГ) обшей толщиной 40 мм ДС 1Рл 20х6 Г Пр Мд2 ГОСТ 475-2016	ДС.01	Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна, Н	ГОСТ 475-2016 п. 5.2.2, таблица 2	Не менее 800	ГОСТ 24033-80 п. 2.2	800 работоспособность не нарушена, геометрические размеры в пределах допустимых отклонений	Соответствует классу МД 3
	ДС.01	Статическая нагрузка, действующая перпендикулярно плоскости полотна, Н	ГОСТ 475-2016 п. 5.2.2, таблица 2	Не менее 300	ГОСТ 24033-80 п. 2.3	300 работоспособность не нарушена, геометрические размеры в пределах допустимых отклонений	Соответствует классу МД 3

АНО "МЦК"

Калужская обл., г. Обнинск

ул. Любого, д. 9 А

249038



АНО «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК» Протокол испытаний № 13/2019 от 28.02.2019

Продолжение приложения 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Блок дверной деревянный, для са- нузлов, с порогом, распашной, левого открывания, с уплотнителем в притворе, сечение коробки 70х 28 мм, полотно (ДПГ) об- щей толщиной 40 мм ДС 1Рл 20х6 Г Пр Мд2 ГОСТ 475-2016	ДМ.01	Сопротивление удару мягким и тяжелым телом	ГОСТ 475-2016 п. 5.2.2 таблица 2, п. 7.4.1	Наличие и ха- рактер разру- шения полотна и коробки, пе- тель ГОСТ 26892-86 п. 2.8	ГОСТ 26892-86	Удар мягким и тяжелым телом грузом массой 5 кг с высоты 0,6 и 1,2 м (кон- трольное испы- тание, количе- ство ударов 10) в направлении открывания по- лотна: - с энергией уда- ра 30 Дж; - с энергией уда- ра не менее 60 Дж В элементах двери не воз- никло разруше- ний, нарушаю- щих функции двери	Соответствует классу МД2

АНО "МЦК"
Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Любого, д. 9 А

249058



Продолжение приложения 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Блок дверной деревянный, для са- нузлов, с порогом, распашной, левого открывания, с уплотнителем в притворе, сечение коробки 70х 28 мм, полотно (ДПГ) общей толщиной 40 мм ДС 1Рл 20х6 Г Пр Мд2 ГОСТ 475-2016	ДМ.01	Сопротивление удару твердым телом по по- лотну с 2-х сторон грузом массой 2 кг (в центр полотна и по углам) с энергией удара не менее 3 Дж	ГОСТ 475-2016 п. 5.2.2 таблица 2, п. 7.4.1	Диаметр по- вреждения от удара не более 2 мм, глубины 1,5 мм	ГОСТ 475-2016	Диаметр по- вреждения менее 2 мм. Работоспо- собность не нарушена, геометриче- ские размеры в пределах допустимых отклонений	Соответствует классу МД 2

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Инженер испытательной лаборатории

А.И. Гетманский



АНО "МЦК"
Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Любого, д. 9 А
249038